


Kalfire E-one 160/190 installation instructions

K

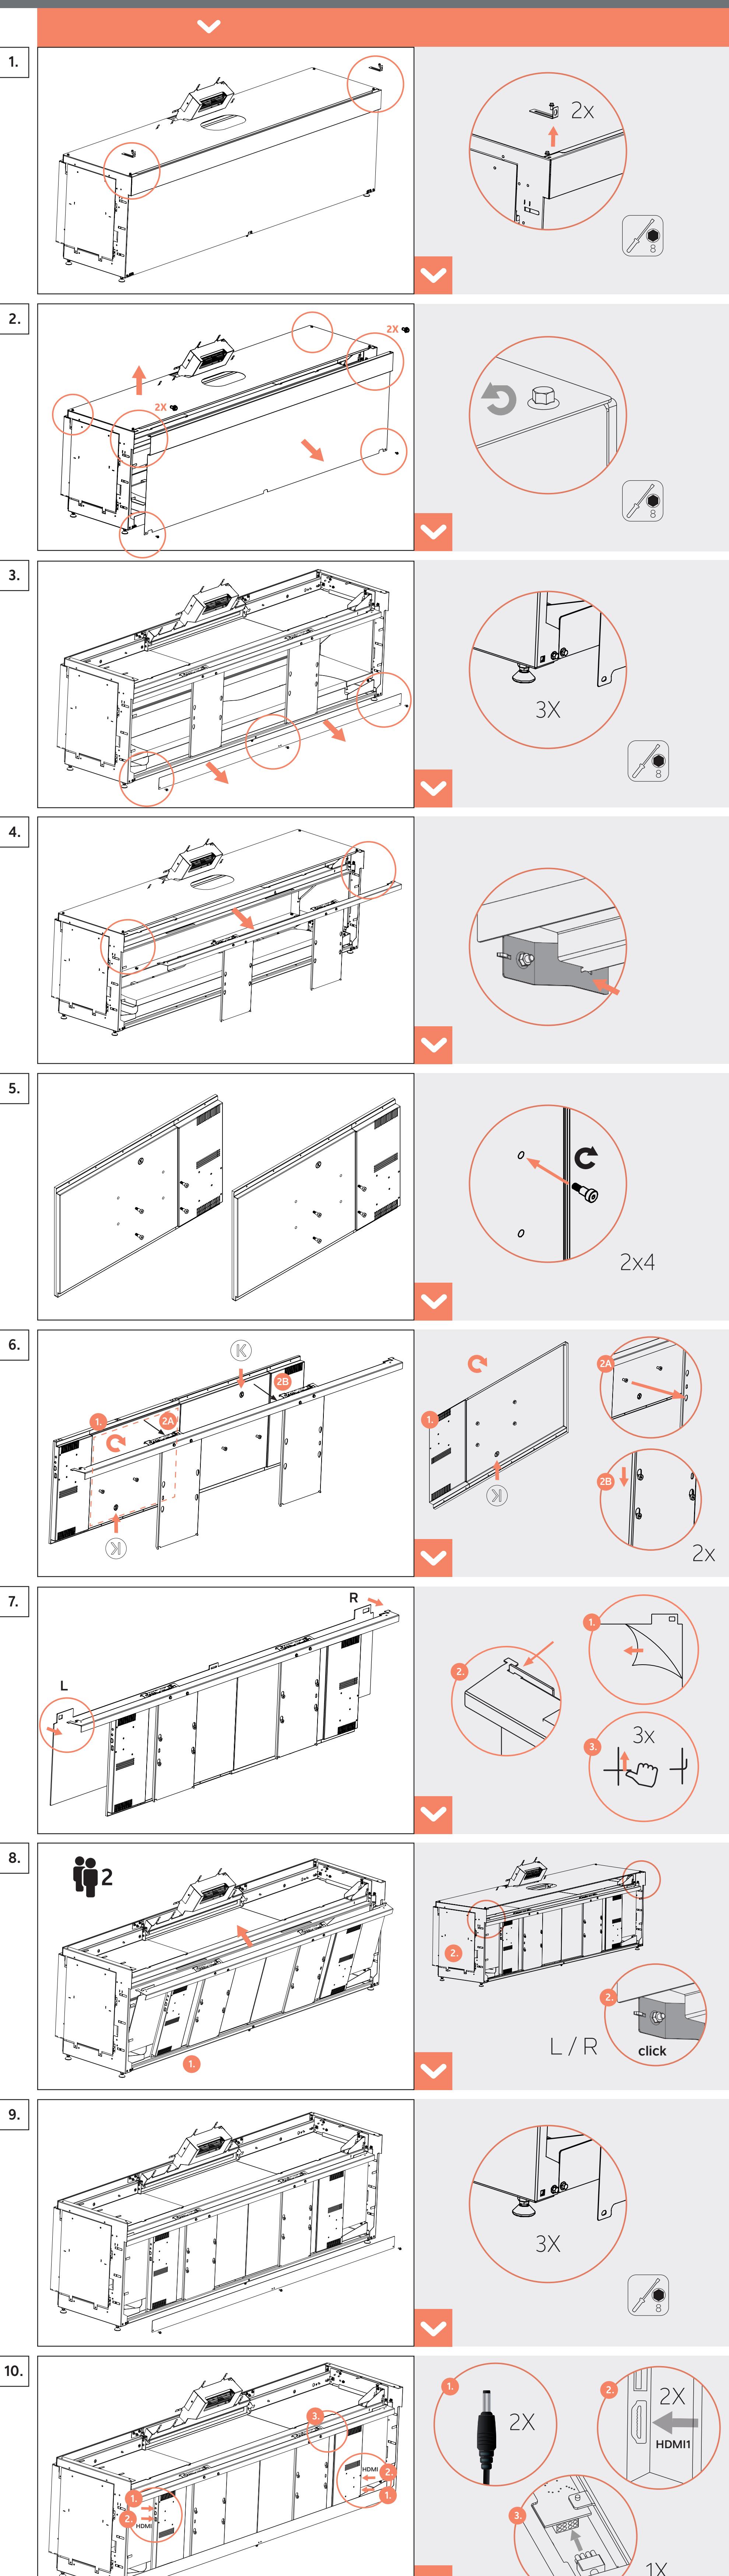

NL

Controle bij ontvangst

Controleer bij ontvangst het volgende:

1. Controleer of de verpakking niet beschadigd is.
2. Controleer glaspanelen en schermen van het product op breuken.
3. Controleer of alle onderstaande onderdelen compleet zijn:

- Haard
- Boven scherm
- Achterscherm 2x
- Spiegelruit
- Frontglas
- Maskerscherm
- Decoratieset
- E-one remote (afstandsbediening)
- Installations instructions
- Gebruiksvoorschriften
- Monitor ophangscrews 8x
- Voedingskabel
- Bodemplaten
- - Vlak (1 delig)
- - Design (meerdere delen)

Kalfire E-one 160F/E-one 190F

- Zijwanden: 1R, 2R, 1L, 2L
- Kalfire E-one 160S/E-one 190S
- Blokkenvanger 2x
- Blokkenvangerdopjes 2x
- Afdeekstrips 2x
- Zijglas 2x

CE verklaring

De E-one voldoet aan de volgende CE normen:

RED richtlijn: 2014/53/EU
Veiligheid: IEC 62368-1
EN 60335-1
EN 60335-2-30
Gezondheid: EN 62311
EMC: EN 55032
EN 301 489-1
EN 61000-3
Radio: EN 300 328
EN 300 220-2
EN 301893

EN

Receiving inspection

On receipt, check the following:

1. Verify that the packaging is not damaged.
2. Check the glass panels and display screens of the product for cracks.
3. Check that you have received all of the following parts:

- Fireplace
- Top screen
- Back screen 2x
- Glass reflector
- Front glass
- Masking screen
- Decoration set
- E-one remote control
- Installation instructions
- User Manual
- Monitor hanging screws 8x
- Power cable
- Bottom plates
- - flat (single piece)
- - design (multiple pieces)
- Side glass 2x

Kalfire E-one 160F/E-one 190F

Kalfire E-one 160S/E-one 190S

- Side walls: 1R, 2R, 1L, 2L
- Log retainer 2x
- Log retainer cover caps 2x
- Cover strips 2x
- Side glass 2x

CE declaration

RED directive: 2014/53/EU
Safety: IEC 62368-1
EN 60335-1
EN 60335-2-30
Health: EN 62311
EMC: EN 55032
EN 301 489-1
EN 61000-3
Radio: EN 300 328
EN 300 220-2
EN 301893

FR

Vérification à la réception

À la réception, vérifiez les points suivants.

1. Vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé.
2. Vérifiez que les panneaux de verre et les écrans ne sont pas fissurés.
3. Vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont complètes :

- Foyer
- Écran supérieur
- Écran arrière 2x
- Réflecteur en verre
- Verre frontal
- Écran de masquage
- Jeu de décoration
- Télécommande E-one
- Instructions d'installation
- Manuel d'utilisation
- Vis de suspension du moniteur 8x
- Câble d'alimentation
- Plaques de fond
- - plat (une pièce)
- - design (pièces multiples)

Kalfire E-one 160F/E-one 190F

Kalfire E-one 160S/E-one 190S

- Retenue des bûches 2x
- Capuchons de protection 2x
- Bandes de couverture 2x
- Verre latéral 2x

Déclaration CE

L'E-one répond aux normes CE suivantes :

Directive RED : 2014/53/EU
Sécurité : IEC 62368-1
EN 60335-1
EN 60335-2-30
Santé : EN 62311
EMC : EN 55032
EN 301 489-1
EN 61000-3
Radio : EN 300 328
EN 300 220-2
EN 301893

DE

Kontrolle bei der Lieferung

Überprüfen Sie bei der Lieferung folgende Punkte:

1. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung nicht beschädigt ist.
2. Überprüfen Sie Front- und Spiegelscheibe sowie die Bildschirme auf Brüche.
3. Überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig vorhanden sind:

- Kamin
- Oberer Bildschirm
- Hinterer Bildschirm 2x
- Spiegelscheibe
- Front Glas
- Maskierungsbildschirm
- Dekorationset
- E-one Fernbedienung
- Installationsanleitung
- Betriebsanleitung
- Bildschirmaufhangscrews 8x
- Netzkabel
- Bodenplatten
- - flach (einteilig)
- - Design (pièces multiples)

Kalfire E-one 160F/E-one 190F

Kalfire E-one 160S/E-one 190S

- Seitenwände: 1R, 2R, 1L, 2L
- Stehorst 2x
- Abdeckkappen für Stehorst 2x
- Abdeckkleisten 2x
- Seitenglas 2x

CE Erklärung

Der Kalfire E-one erfüllt die folgenden CE-Normen:

RED Direktive: 2014/53/EU
Sicherheit: IEC 62368-1
EN 60335-1
EN 60335-2-30
Gesundheit: EN 62311
EMC: EN 55032
EN 301 489-1
EN 61000-3
Radio: EN 300 328
EN 300 220-2
EN 301893

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Personenschäden zu verringern und/oder zu verhindern:

Algemene veiligheidsvoorschriften

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten noodzakelijke voorzorgsmaatregelen altijd worden opgevolgd, om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen en/of te voorkomen.

- Volg de installatietappen zoals beschreven in deze handleiding.
- Lees de algemene veiligheidsvoorschriften.
- Laat installatie, onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde serviceverleener; gevaren van elecrocute!
- Opgelost: om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u het gloedbed niet verwijderen.
- Indien het toestel is beschadigd, neem dan eerst contact op met de leverancier.
- Plaats de haard niet buitenhuis.
- Indien de haard is ingeschakeld, dient de omgevingstemperatuur van de ruimte waarin de haard staat opgesteld tussen de 5 en 30 graden Celsius te zijn.
- Omgevingstemperatuur tijdens opslag en transport dient tussen de 20 en 60 graden Celsius te zijn.
- Plaats de haard niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. De relatieve luchtvochtigheid dient < 85% te zijn.
- Installatie en gebruik is toegestaan tot 2000m boven zeeniveau.
- Plaats de haard niet direct onder een wandcontactdoos of aansluitdoos.
- Indien er een storing optreedt, dient u de afstandsbediening aan de voorzijde op 0 (UIT) te zetten.
- Plaats het toestel niet op tafel of vloerkleden.
- Om oververhitting van de haard te voorkomen mag deze niet worden afgedaagd. Plaats geen materiaal voor of tegen het apparaat en in het bijzonder belemmer de luchtcirculatie rondom het apparaat niet.
- Bij oververhitting van materialen ontstaat dan het risico op brand.
- Wanneer de voedingskabel is beschadigd, dient deze vervangen te worden.

Aanvullende algemene veiligheidsvoorschriften bij optie Atmos Heating

Meubels, gordijnen en andere brandbare materialen dienen minimaal op 1 meter afstand van de haard te worden geplaatst.

Verluchting

De omhoogsluiter voorziet te zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.





Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.







Waarschuwing De ombouw moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Ventilatie dient zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de ombouw te worden voorzien. Iedere opening dient minimaal 100cm² te zijn.

Kalfire E-one 160F/190F

Kalfire E-one 160S/190S

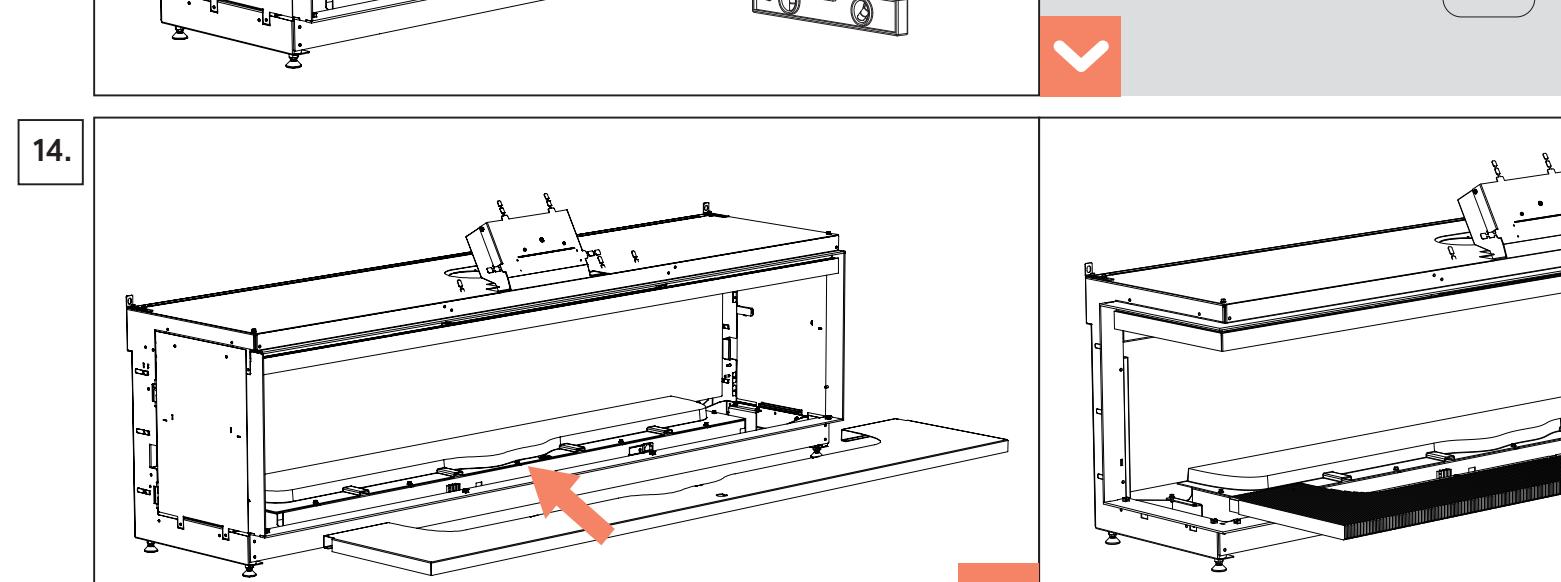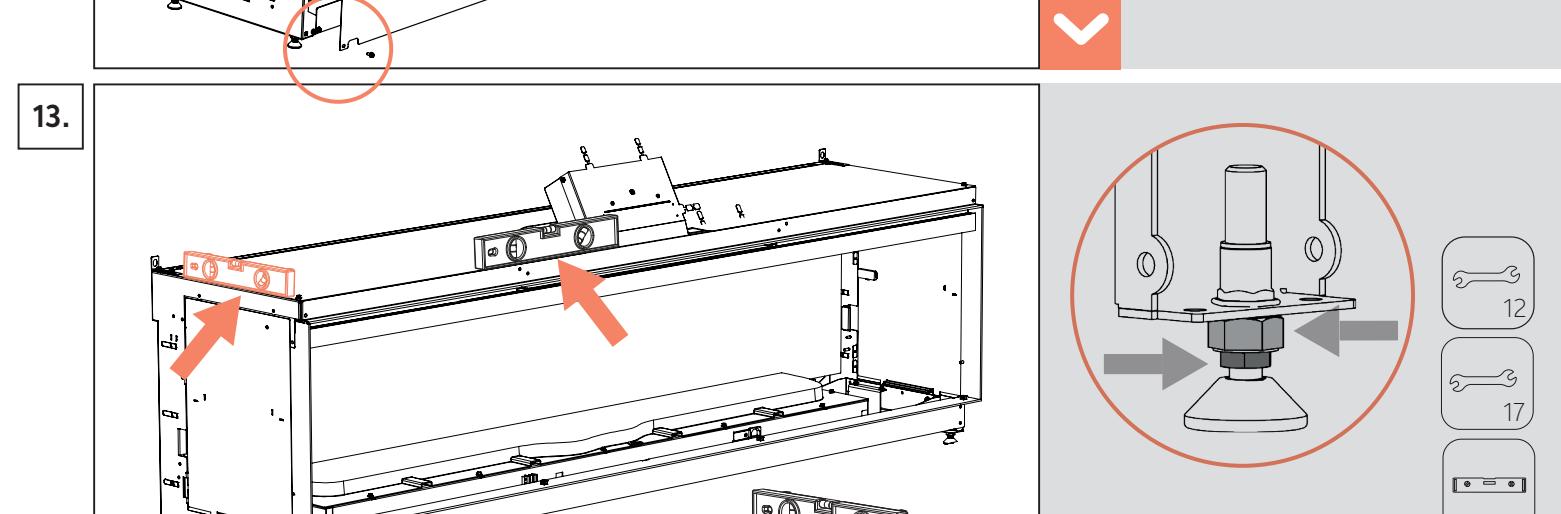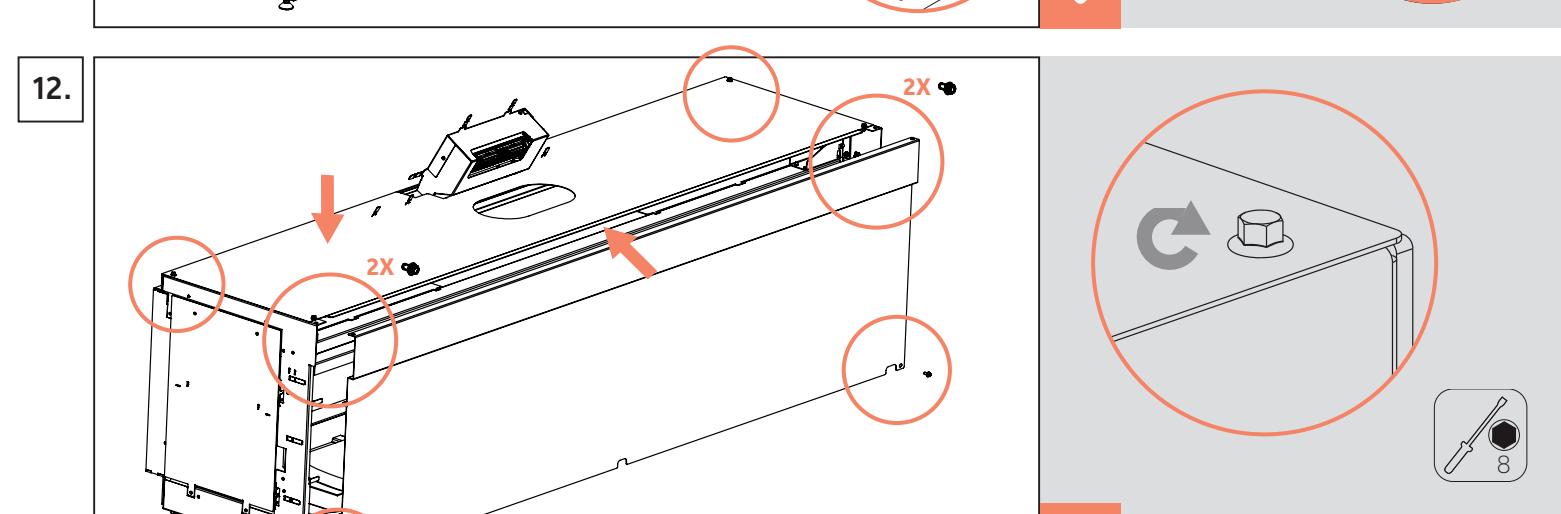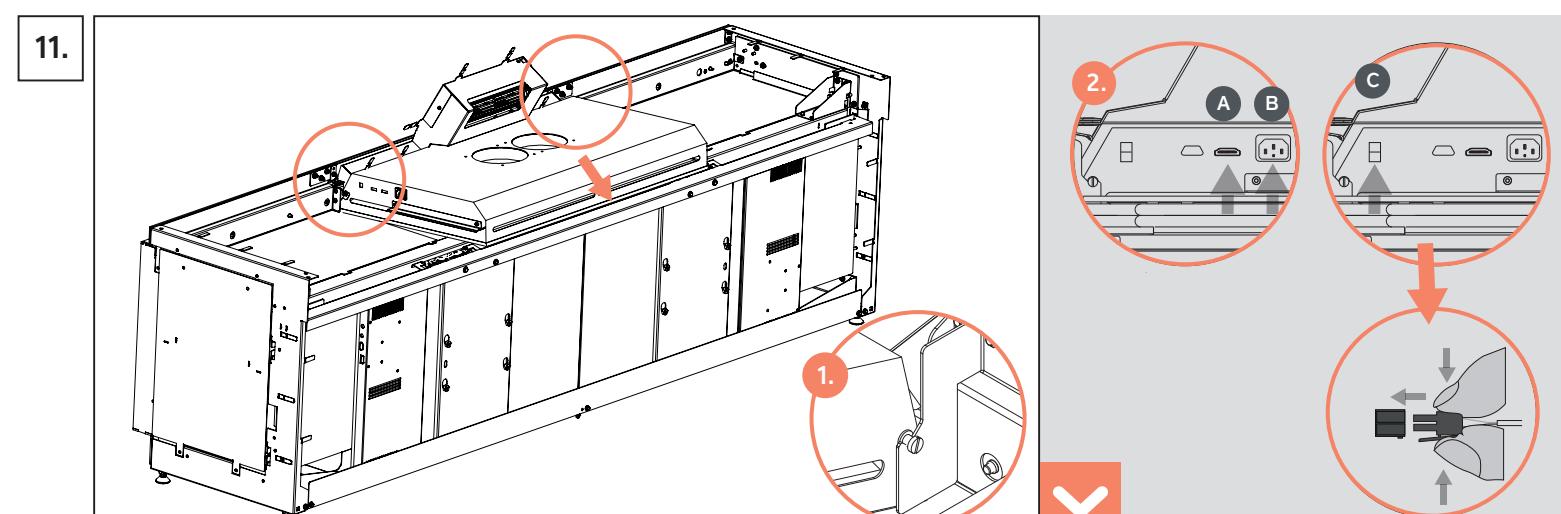


Kalfire E-one 160F/190F



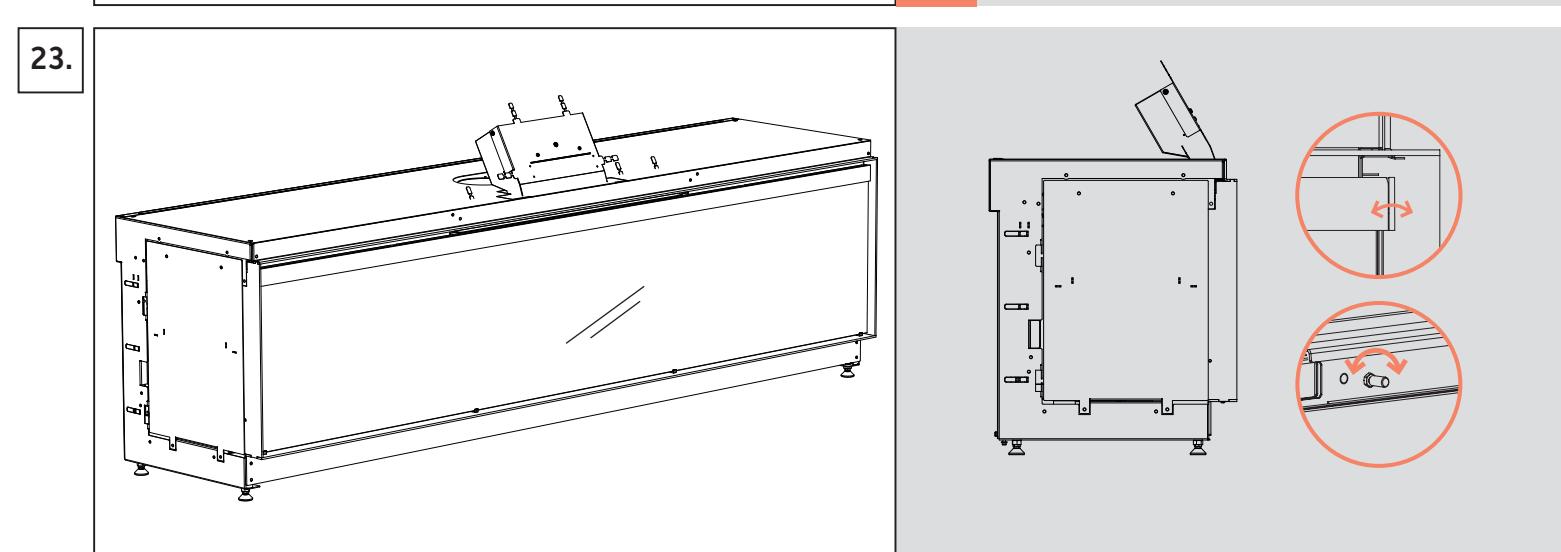
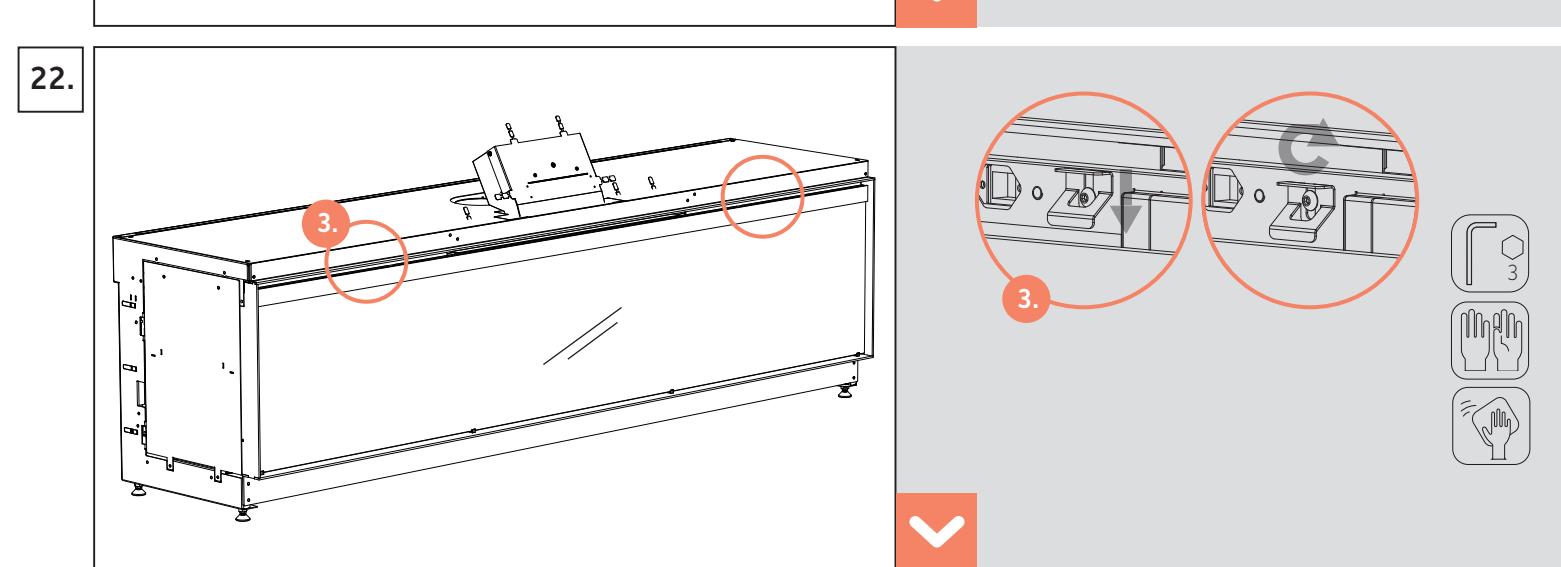
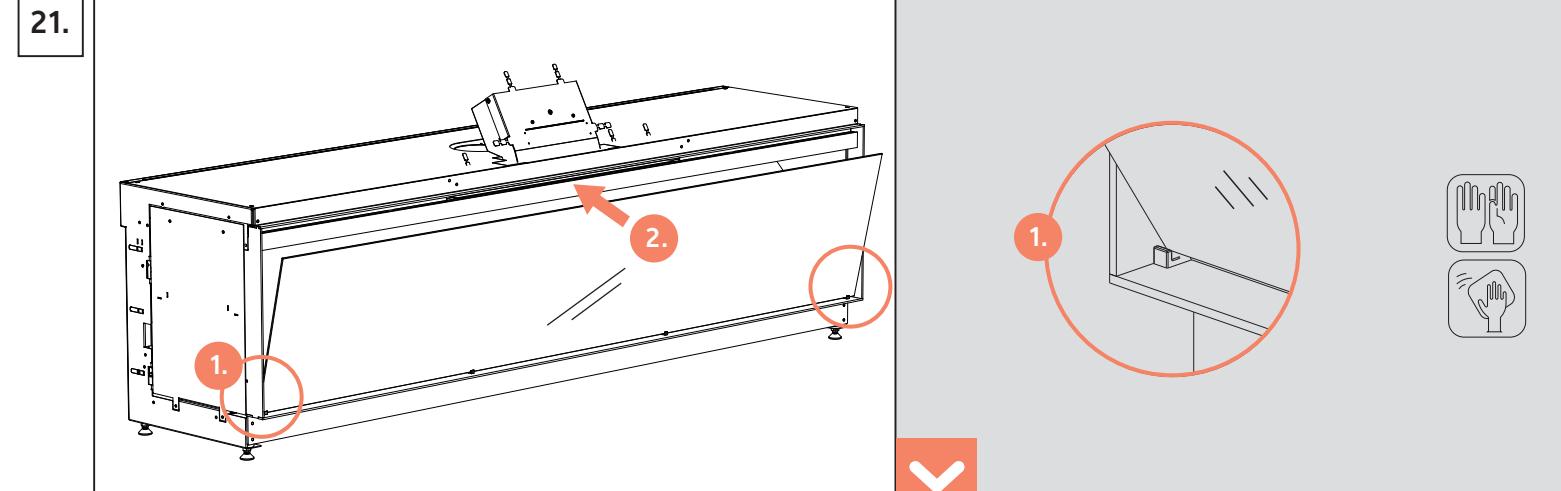
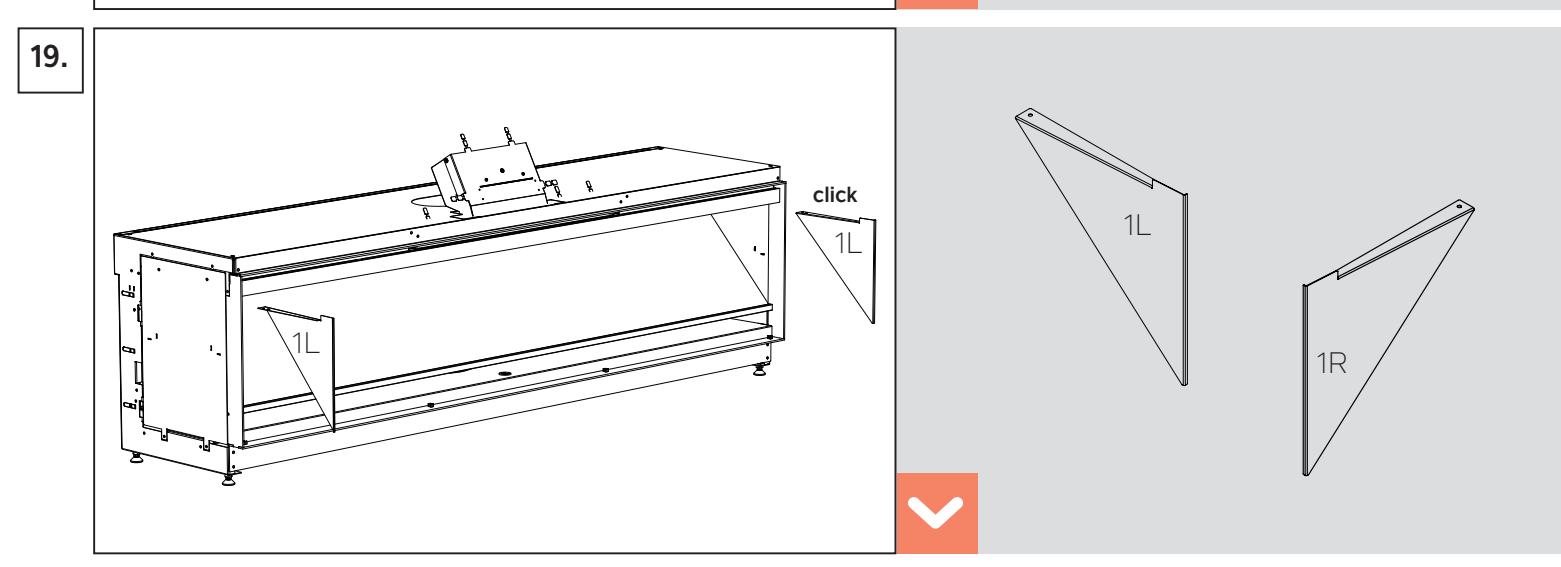
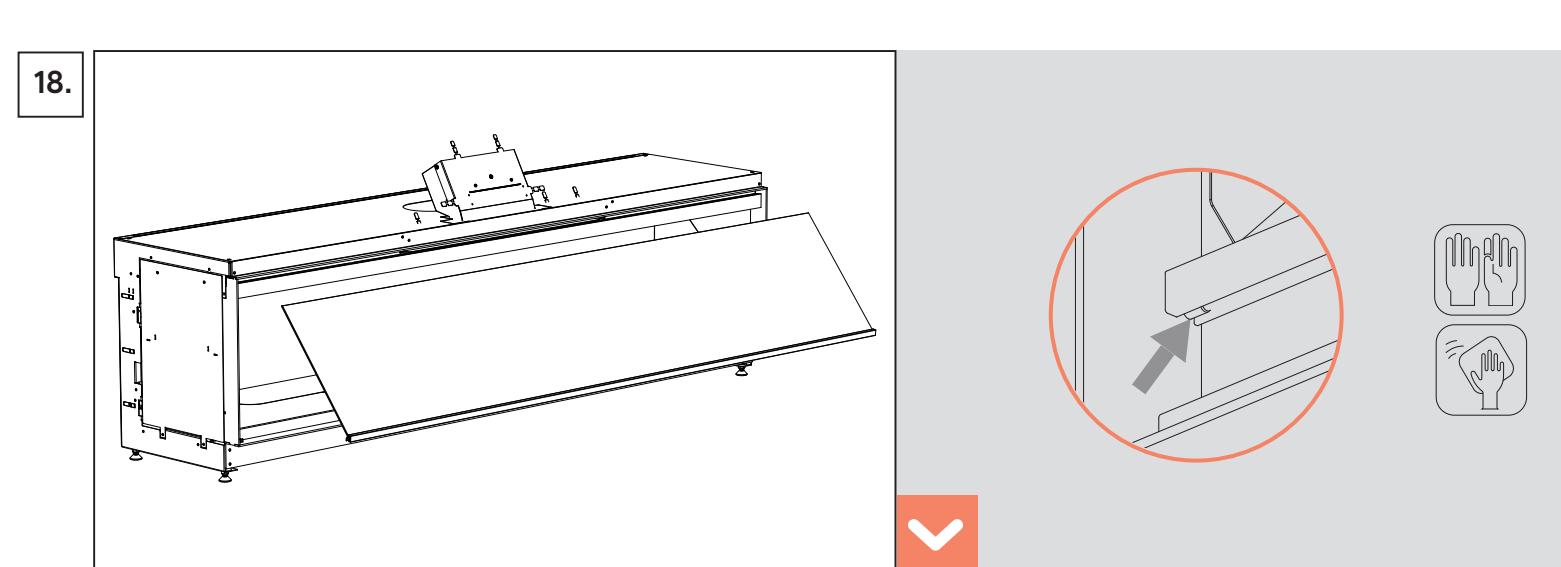
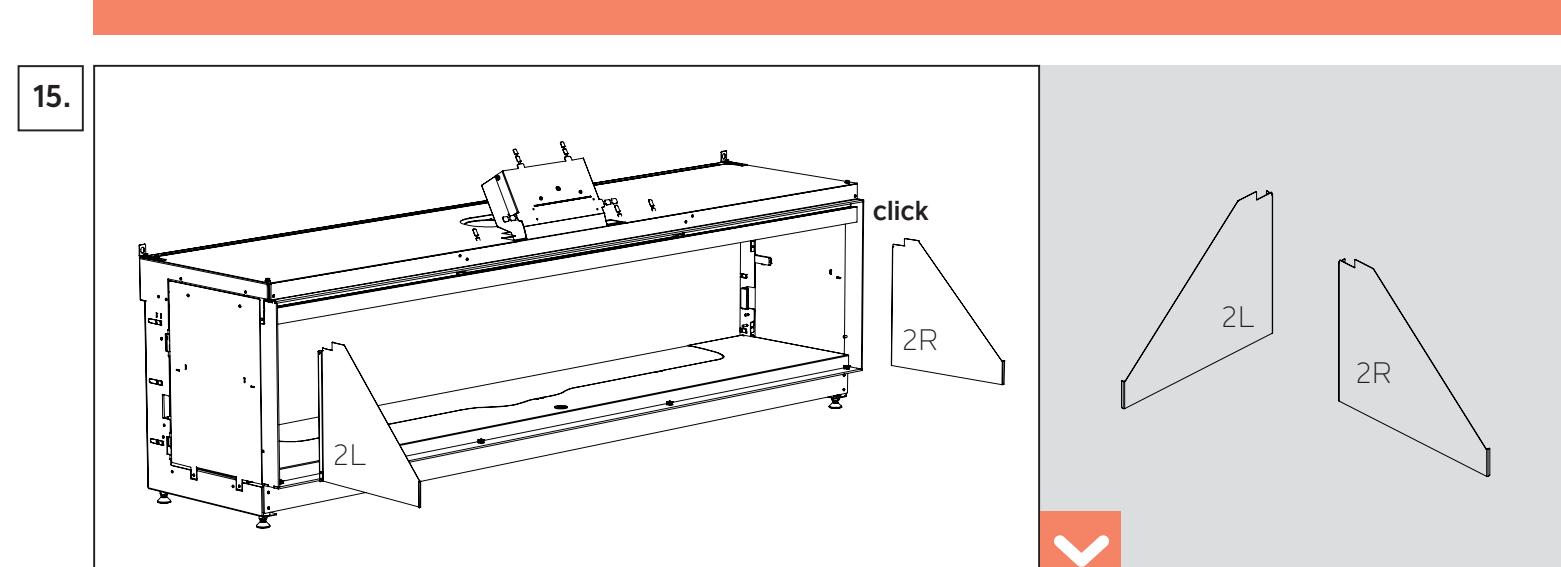


Kalfire E-one 160/190 installation instructions

K




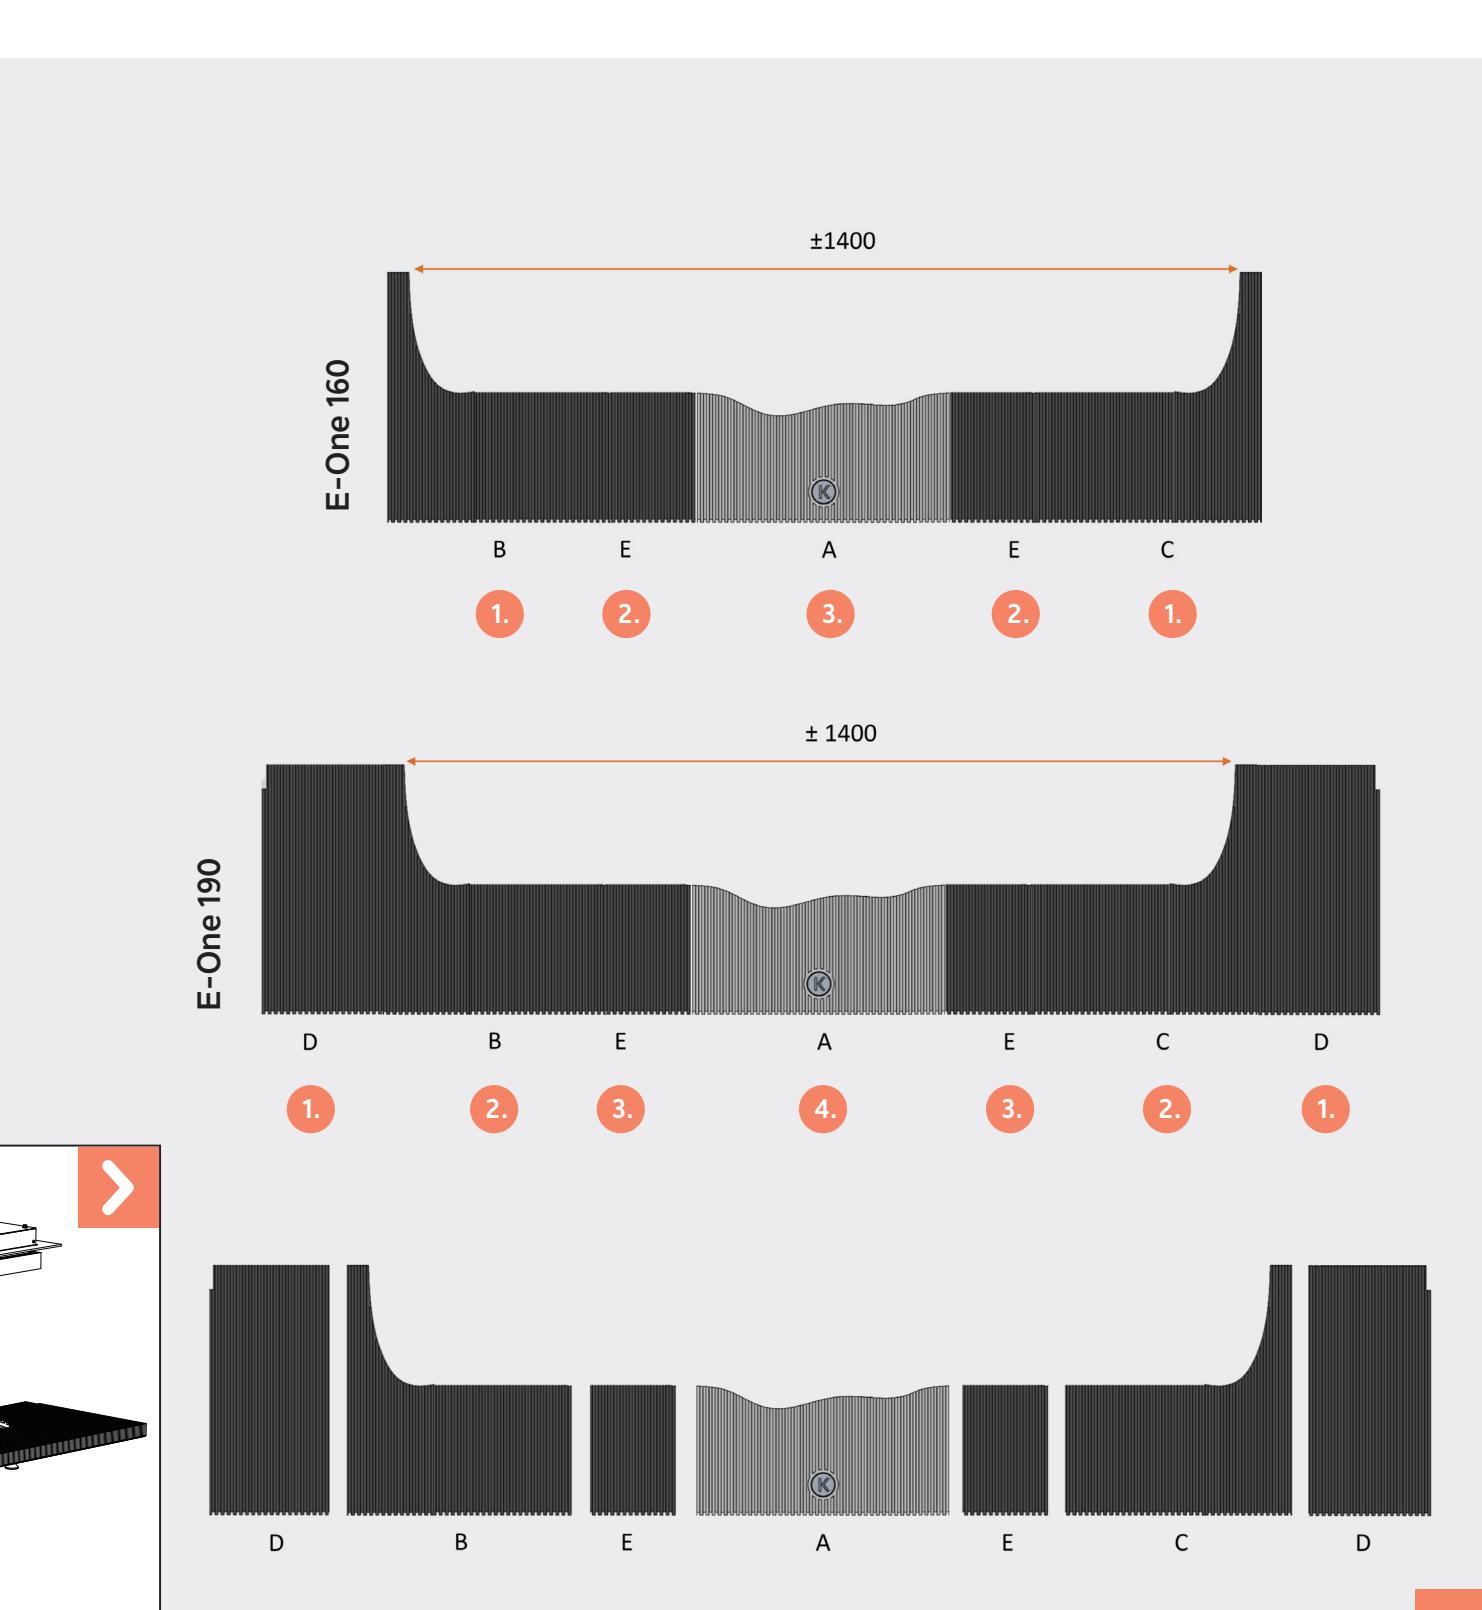


Kalfire E-one 160S/190S

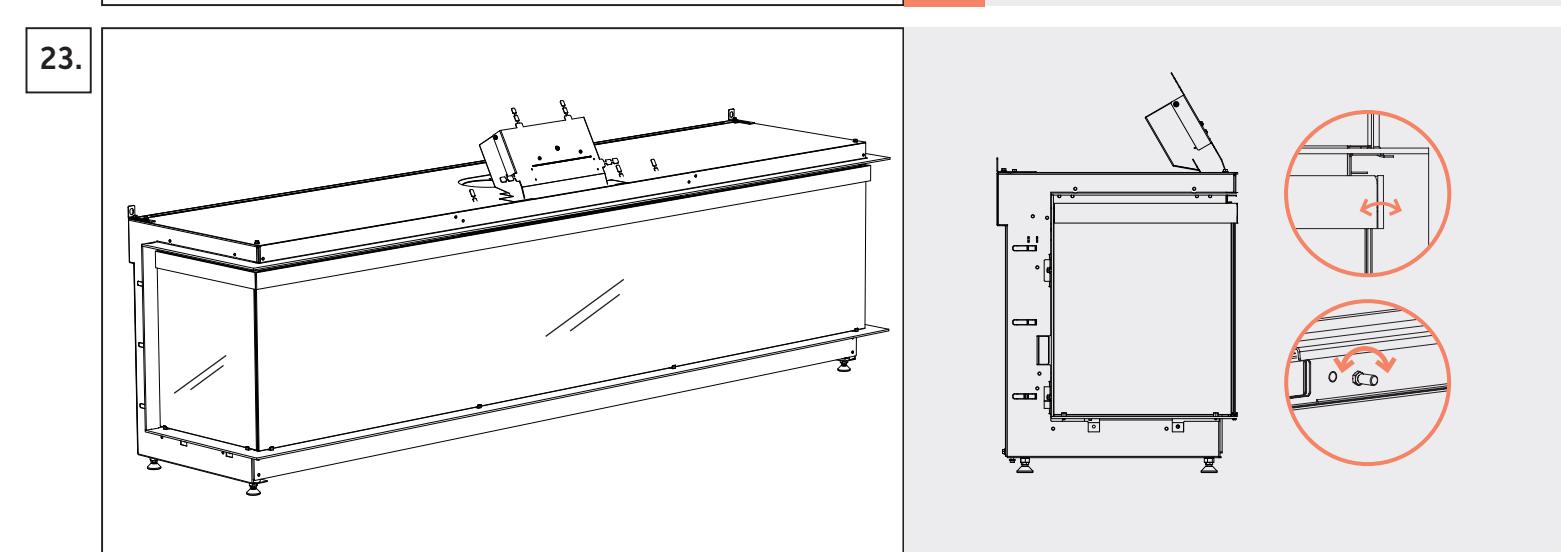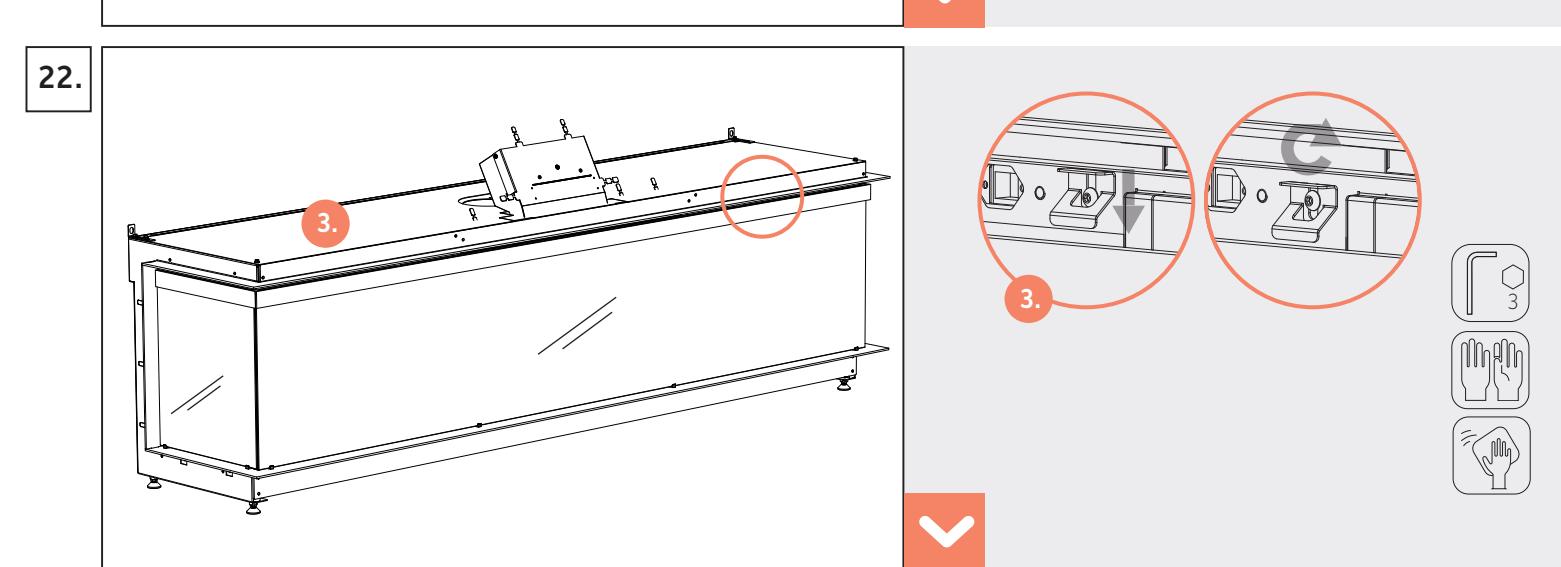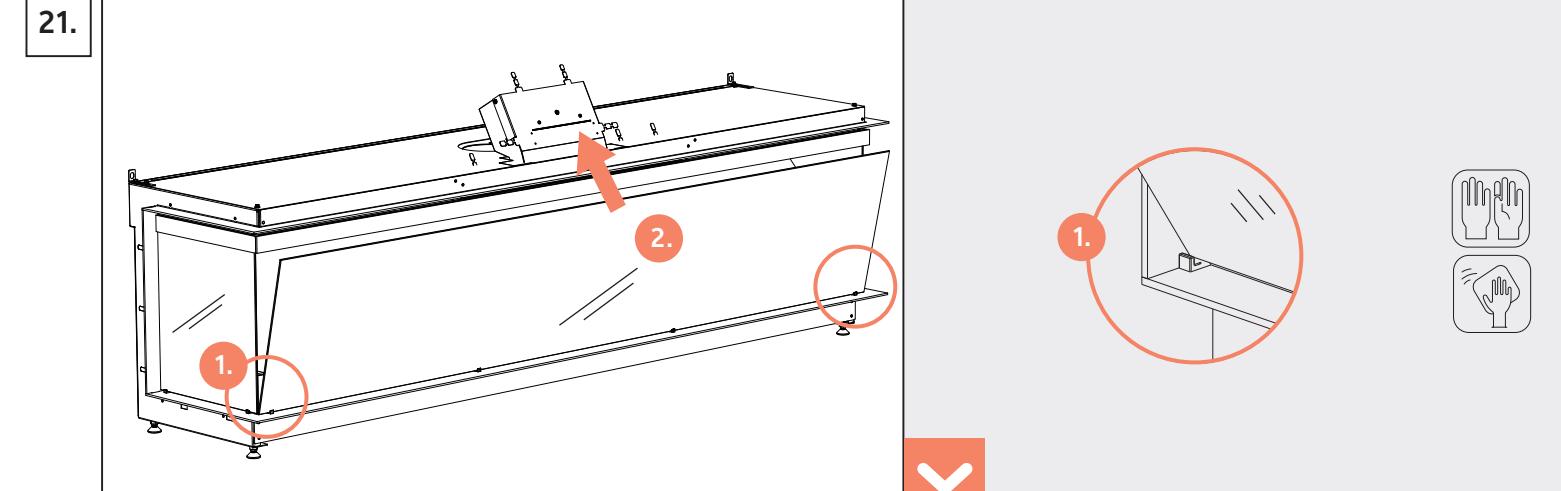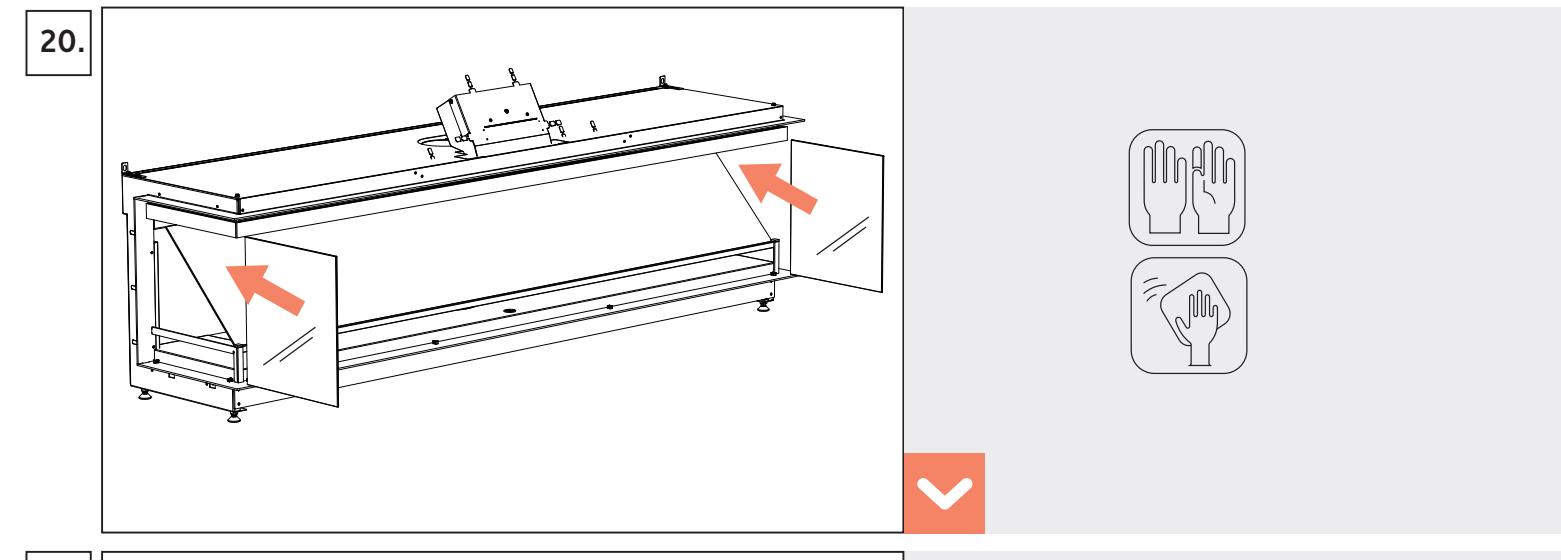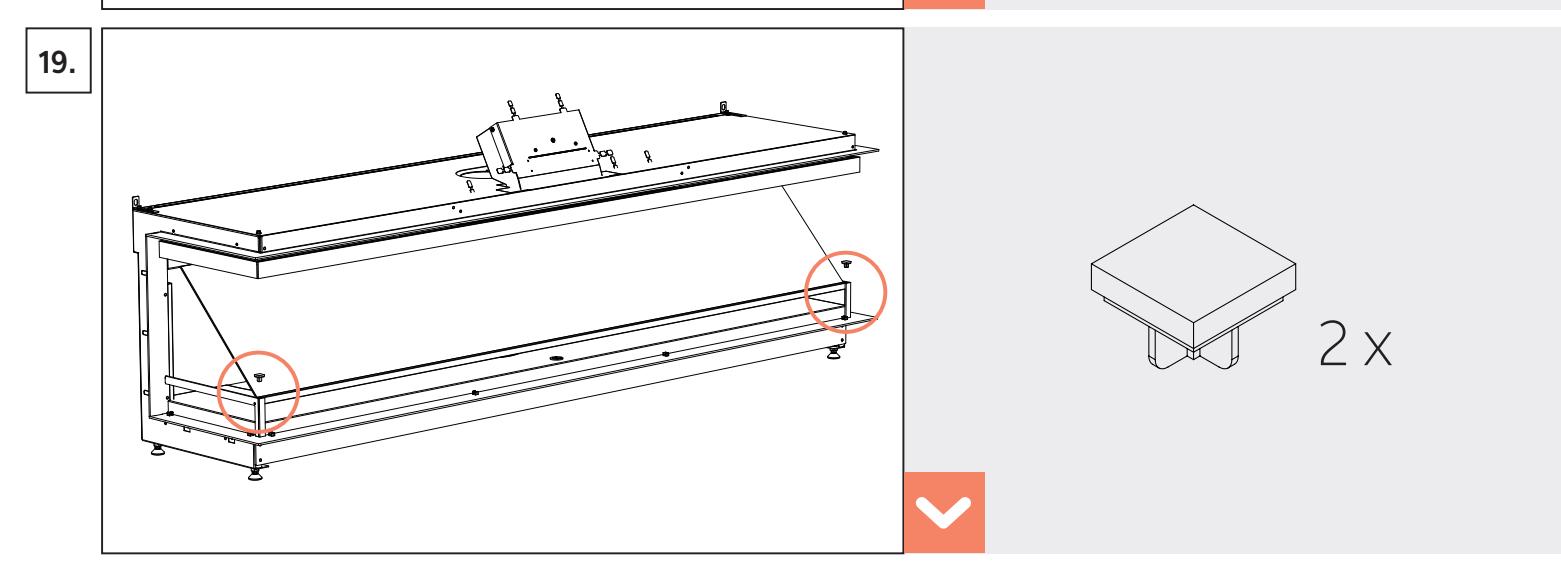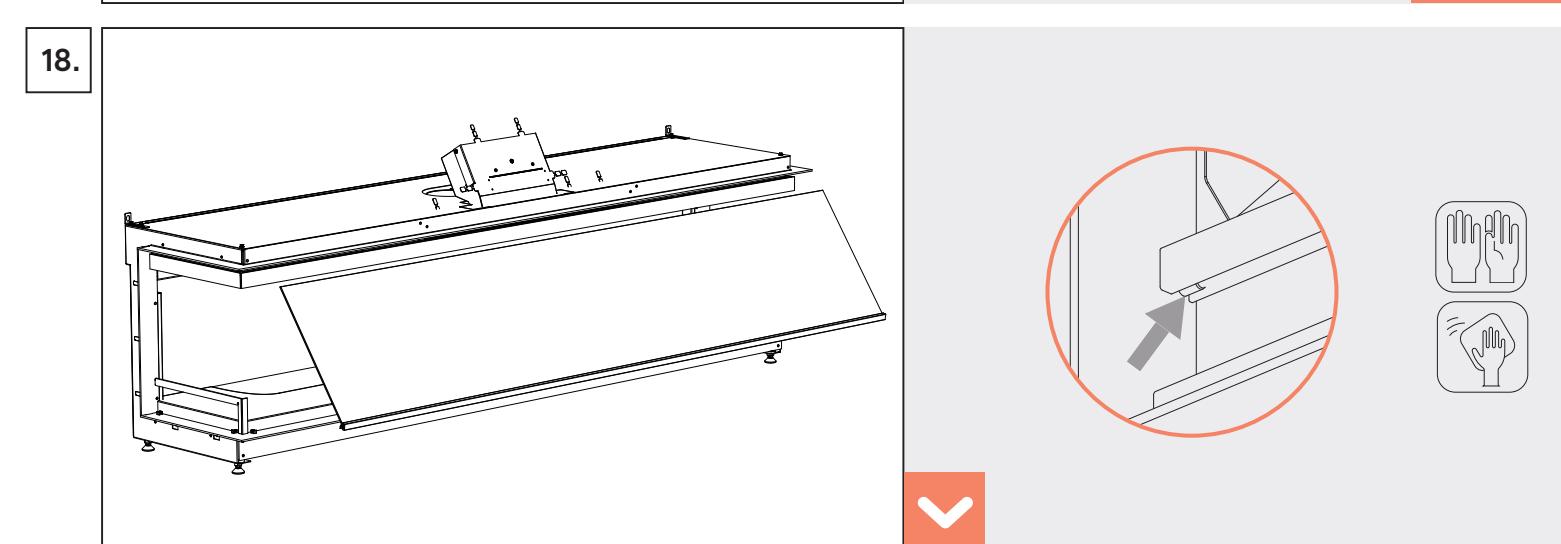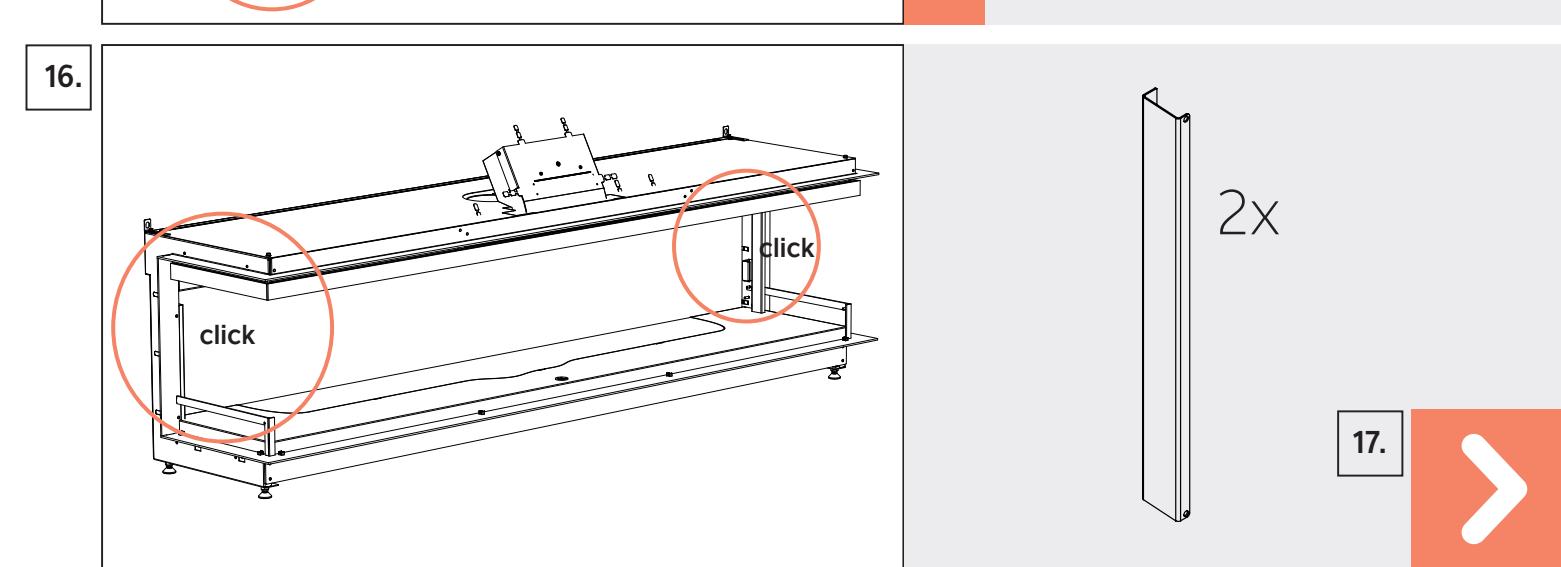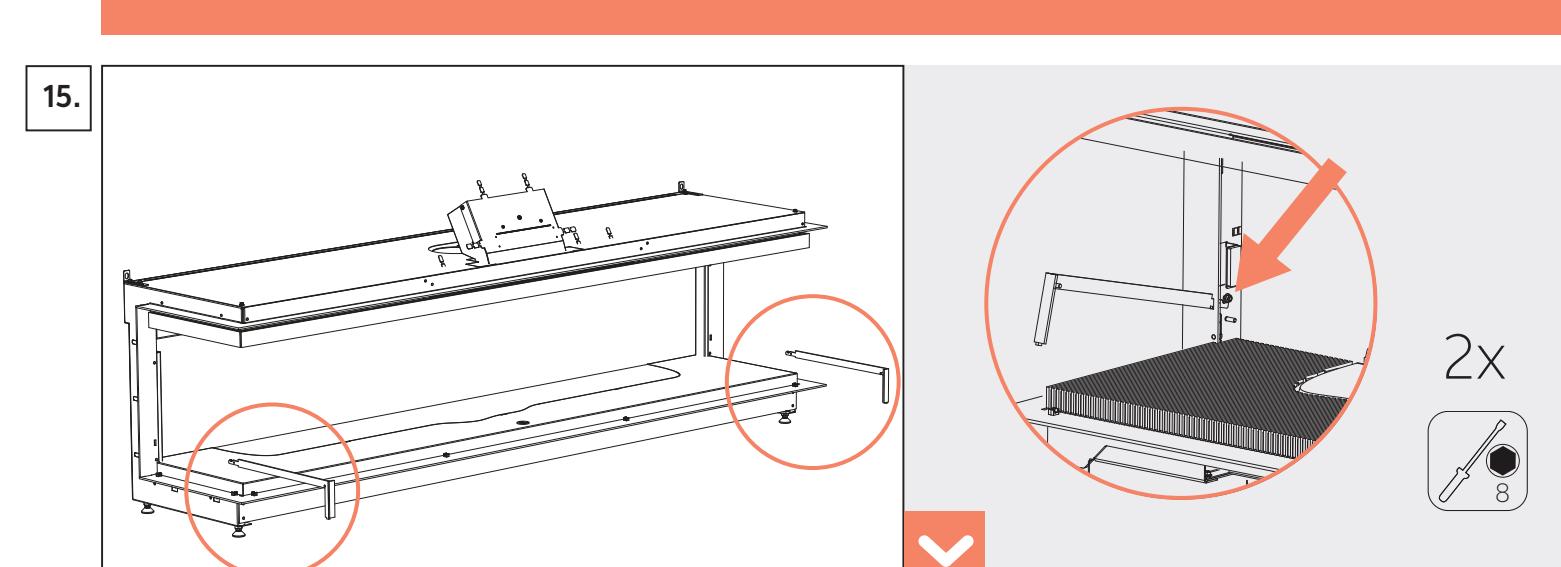


Kalfire E-one 160F/190F

Kalfire E-one 160S/190S

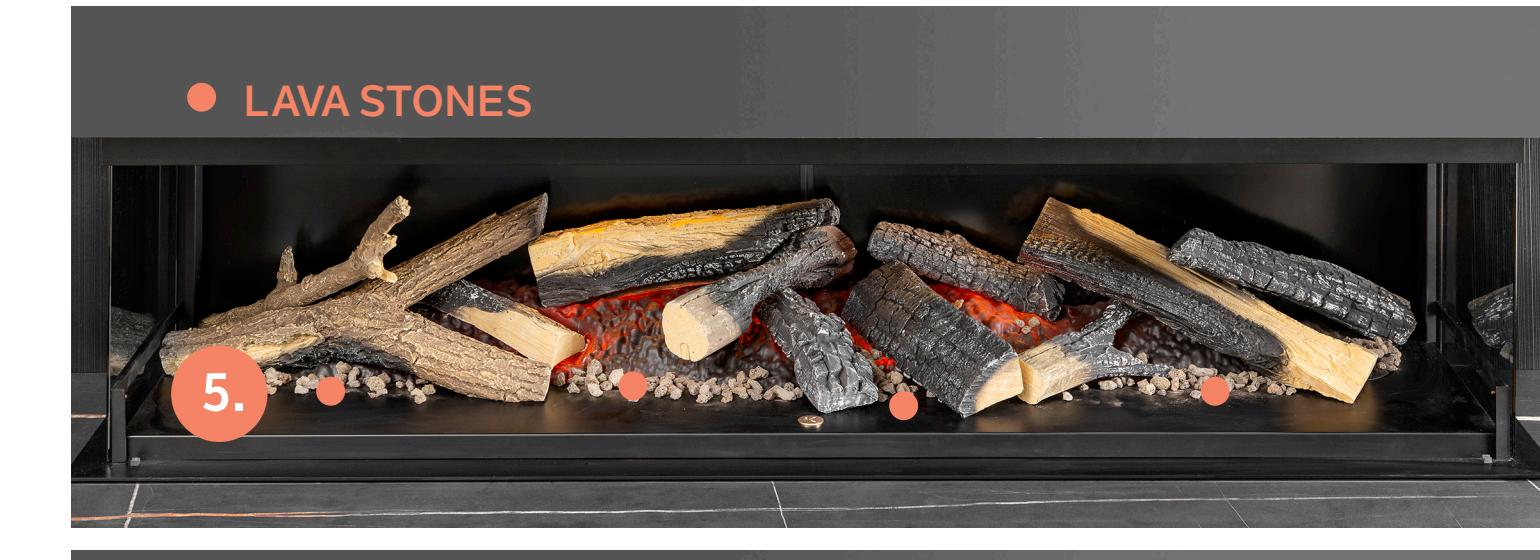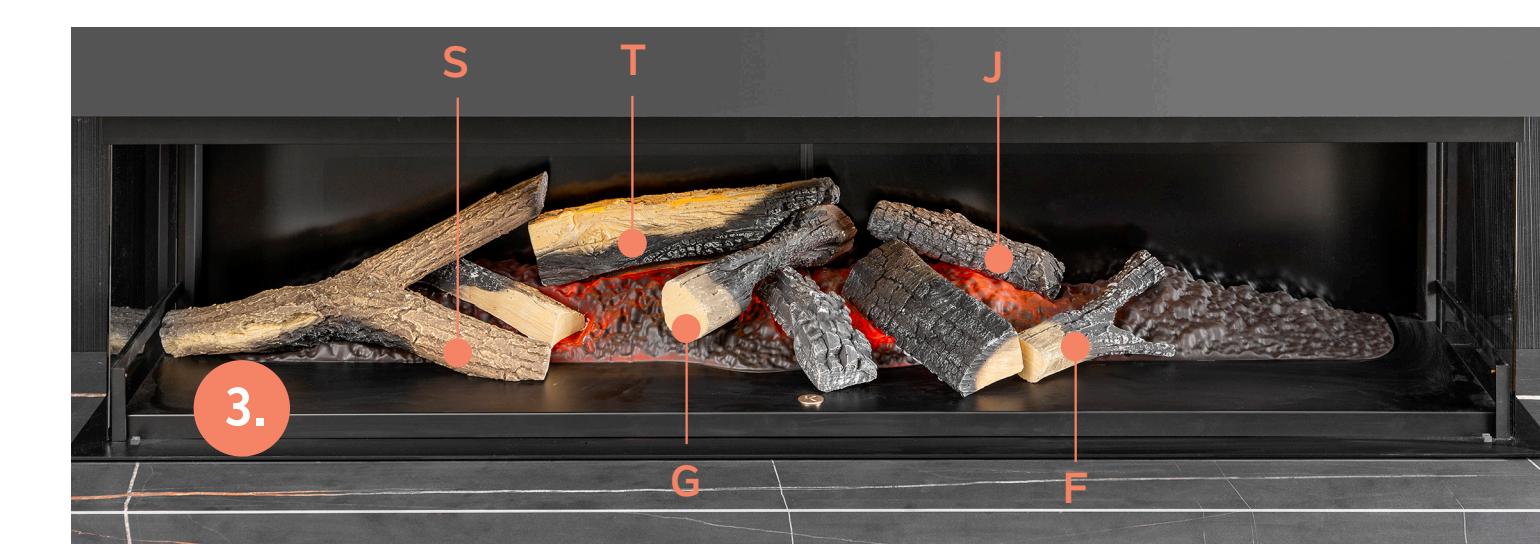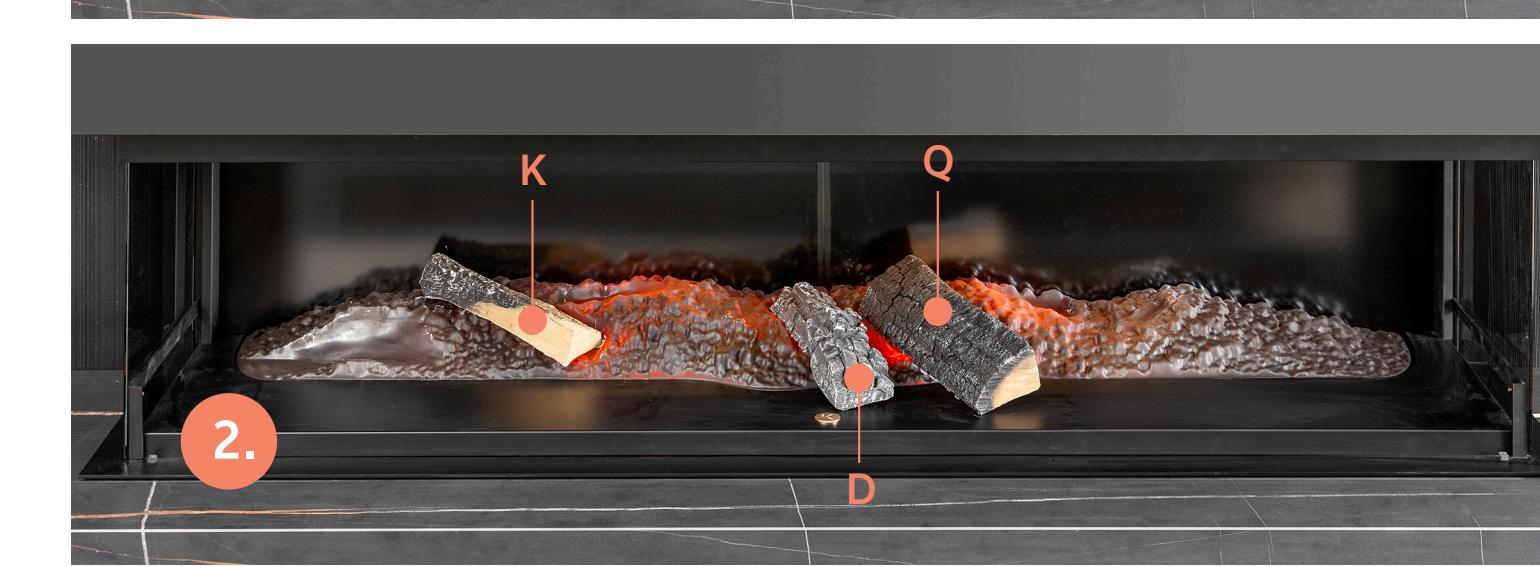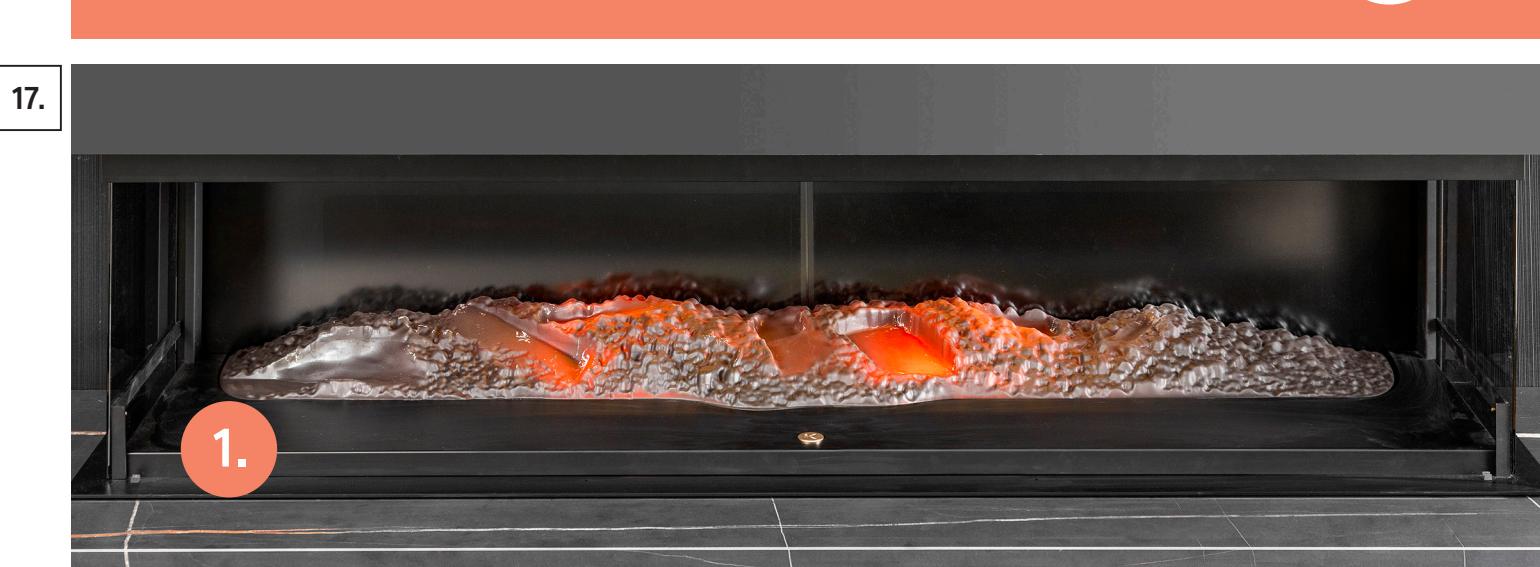

Kalfire E-one 160F/190S

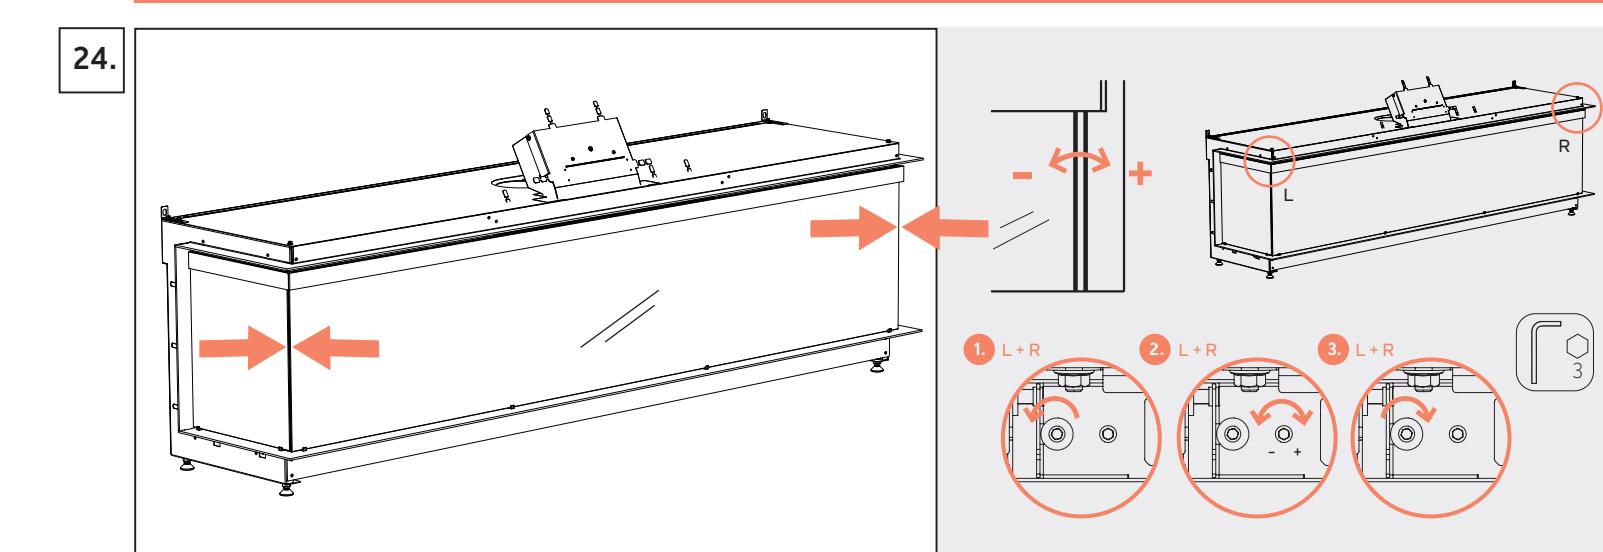

KALFIRE
FIREPLACES

CONNECTING
PEOPLE
THROUGH
SUSTAINABLE
FIRE.