

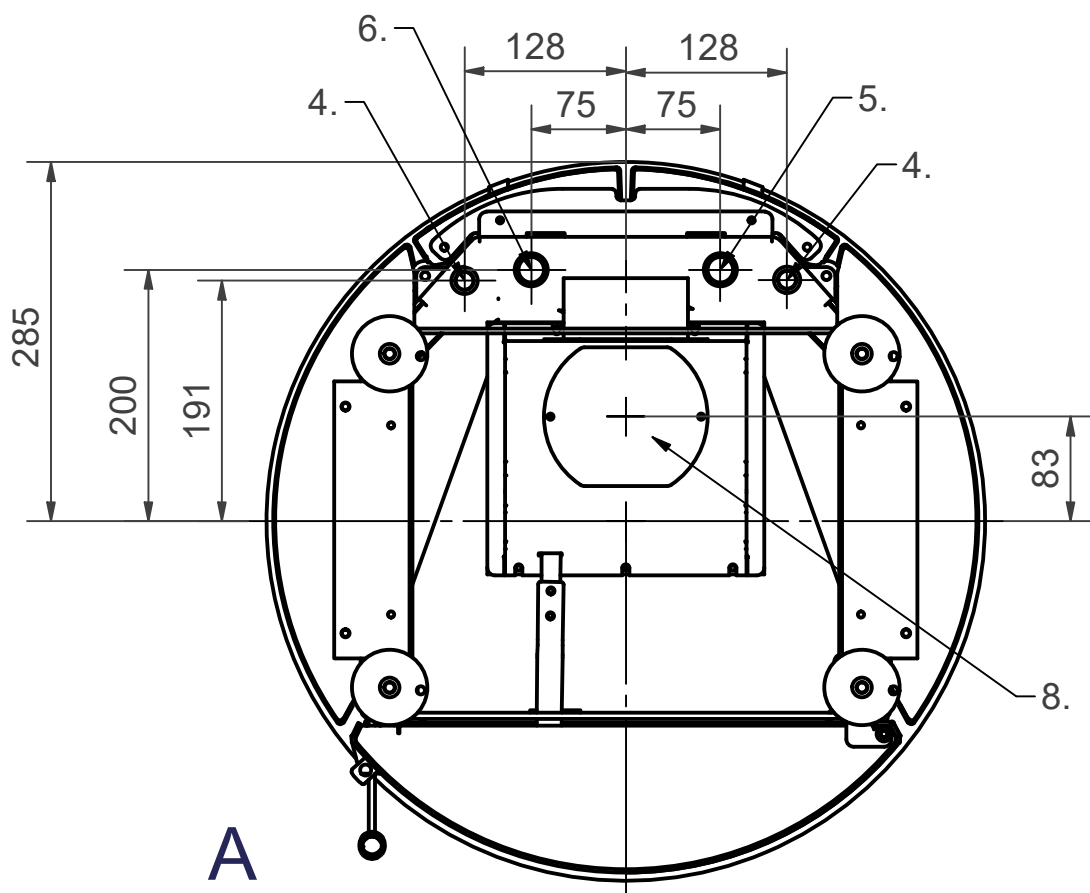


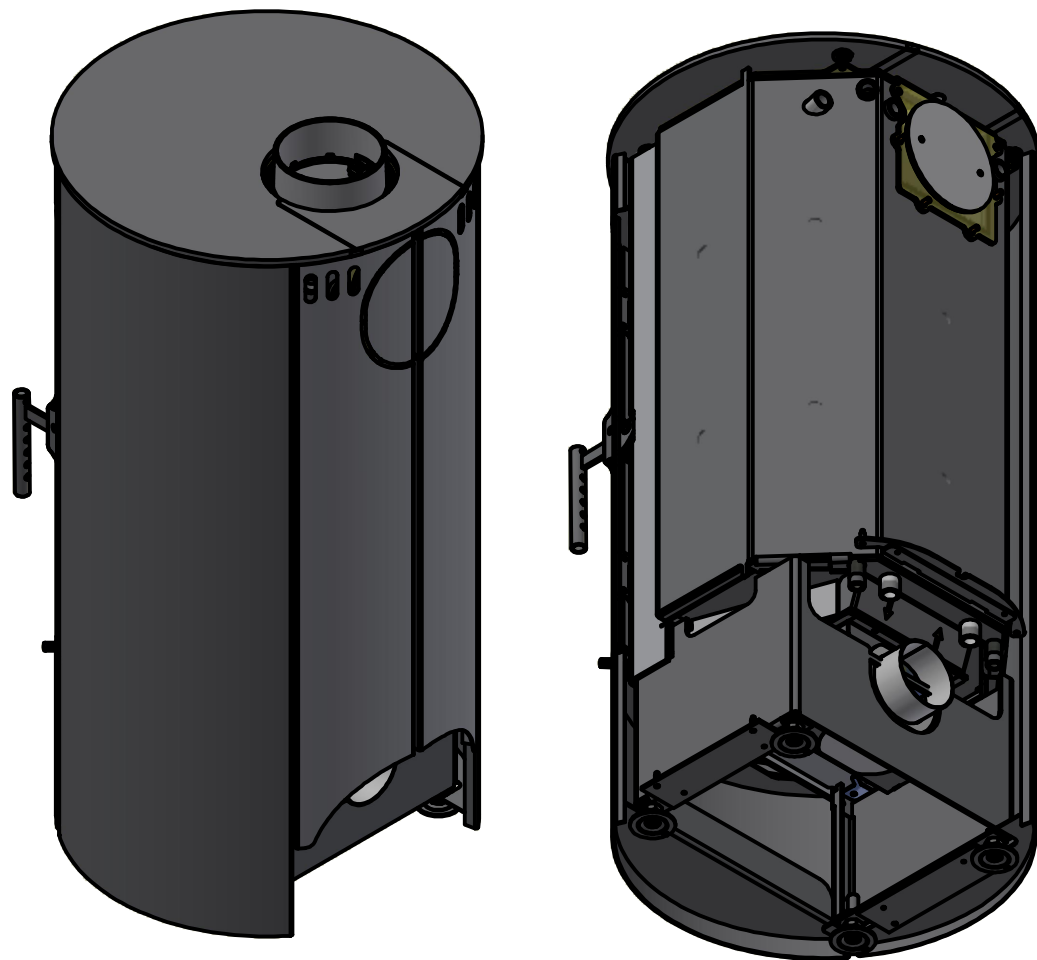

A

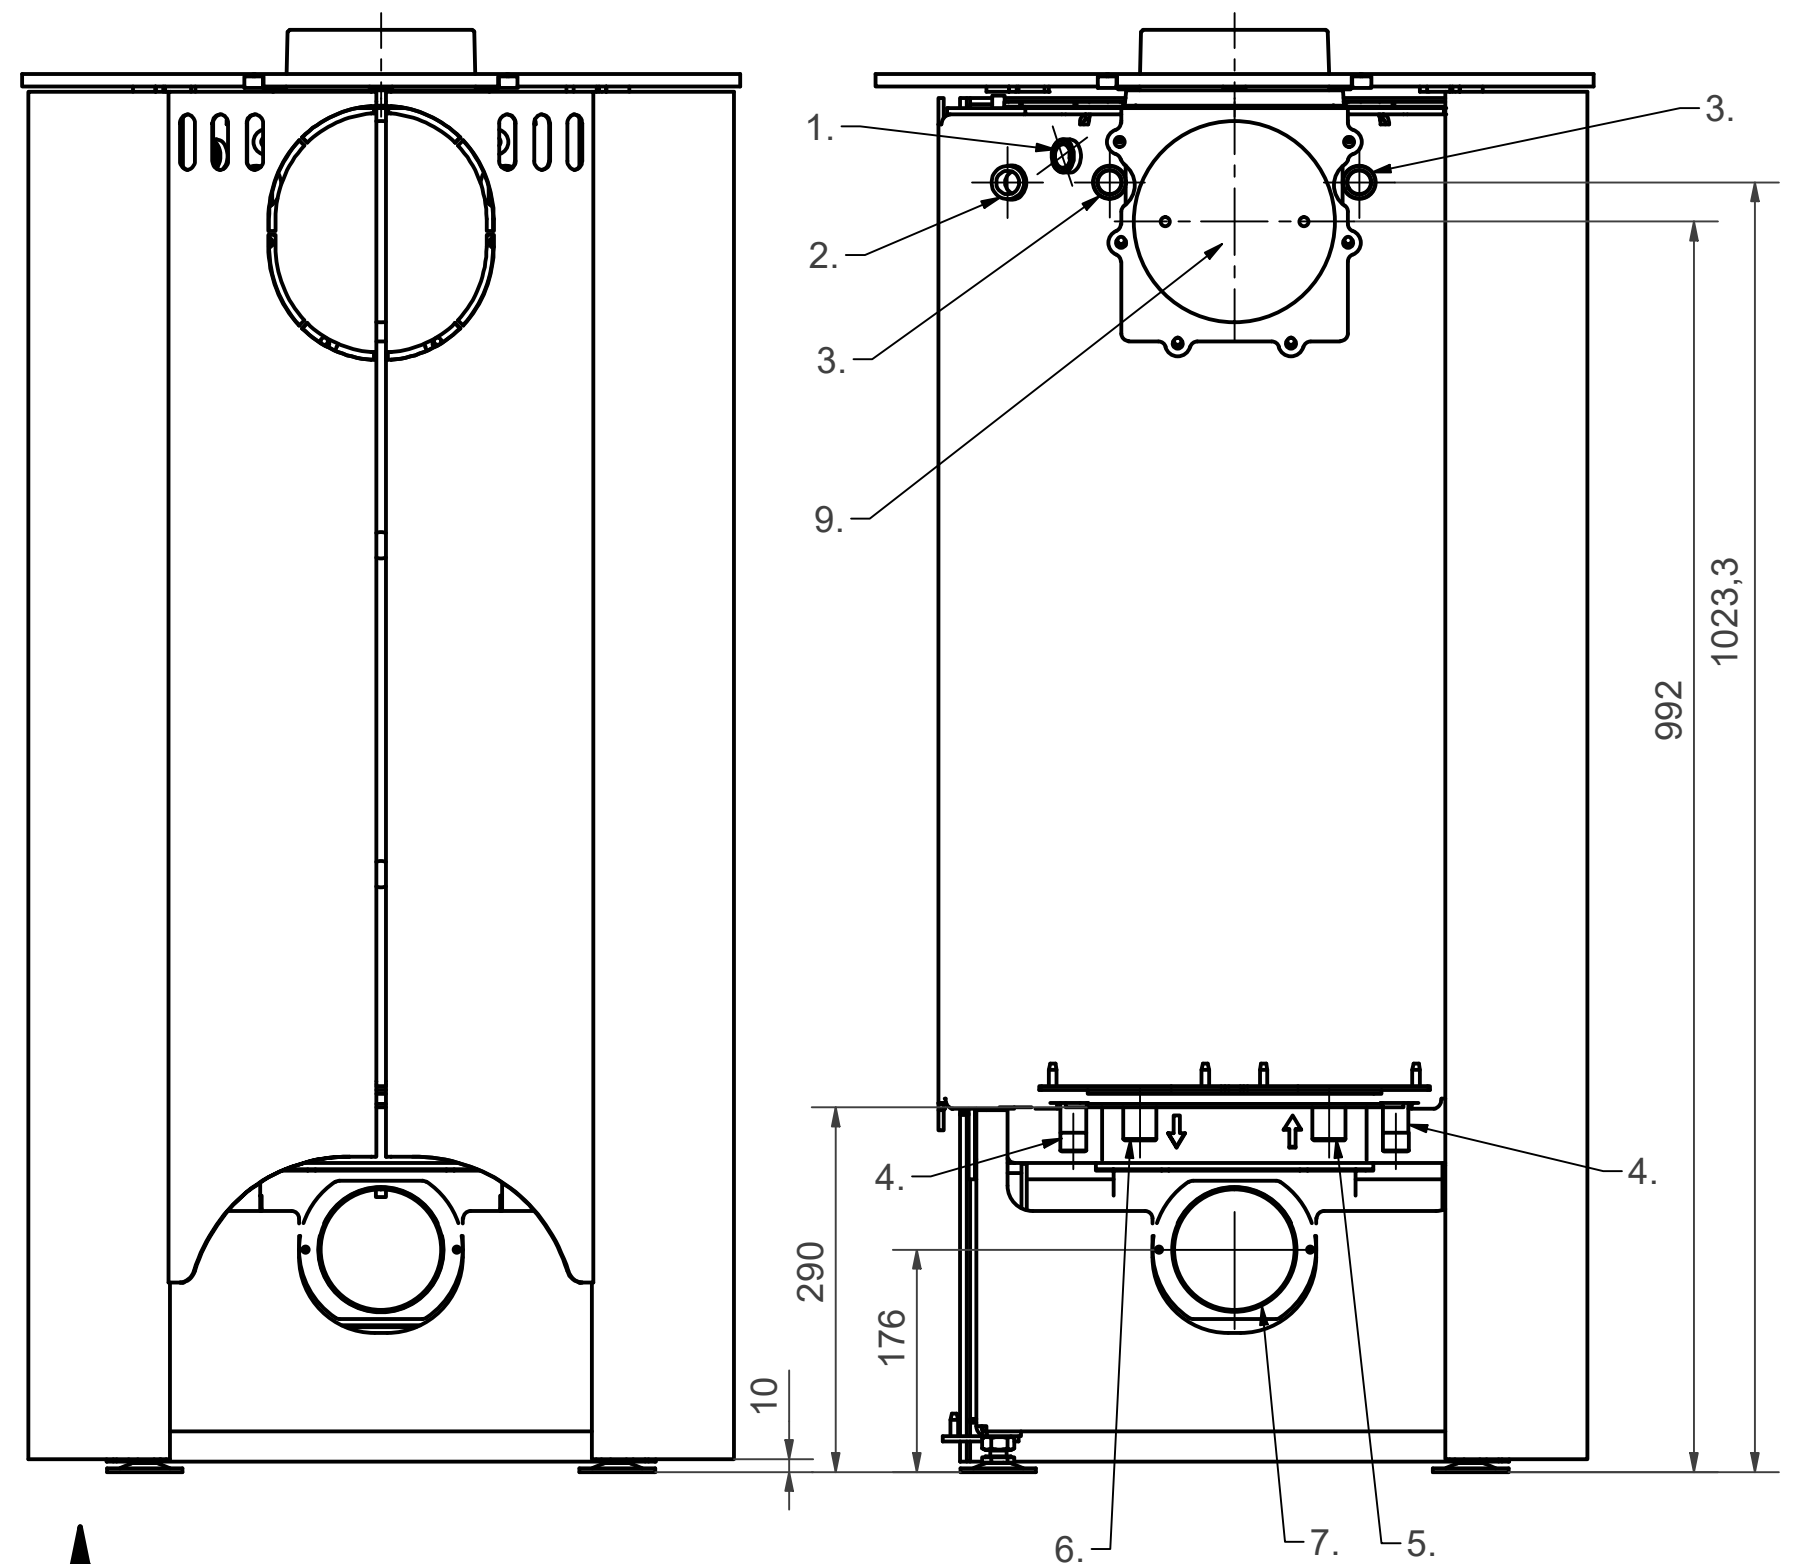

A ↑

BALDR Wasseranschluss Positionen und Abmessungen

1. Internes 1/2" Entlüftungsventil
2. Interner 1/2" Sensor Tauchhülse max. 160 mm
3. Interner 1/2" Sensor Tauchhülse max. 210 mm
4. Externer 1/2" Sicherheitskältekreislauf - TAS - Anschlussstummel (EIN-AUS-Anschluss spielt keine Rolle)
5. Externer 3/4" Wasserrücklaufverteiler vom Heizsystem
6. Externer 3/4" Wasserauslass aus dem Heizsystem
7. Ø 100 Externer Luftanschluss (hinten)
8. Ø 100 Externer Luftanschluss (unten)
9. Ø 150 Rauchabzug hinten (optional)